

				Datum	02.02.99	KUNDE
				Bearb.	W.W.	
				Gepr.		
Zust	Änderung	Datum	Name	Norm		


Inda
Industrie und Antriebstechnik

INDA GmbH
D-89335 ICHENHAUSEN


ARTIKELNUMMER
Muster

ZCHNG.
NUMMER
LP: INZE33/13

Blatt 1
von 7

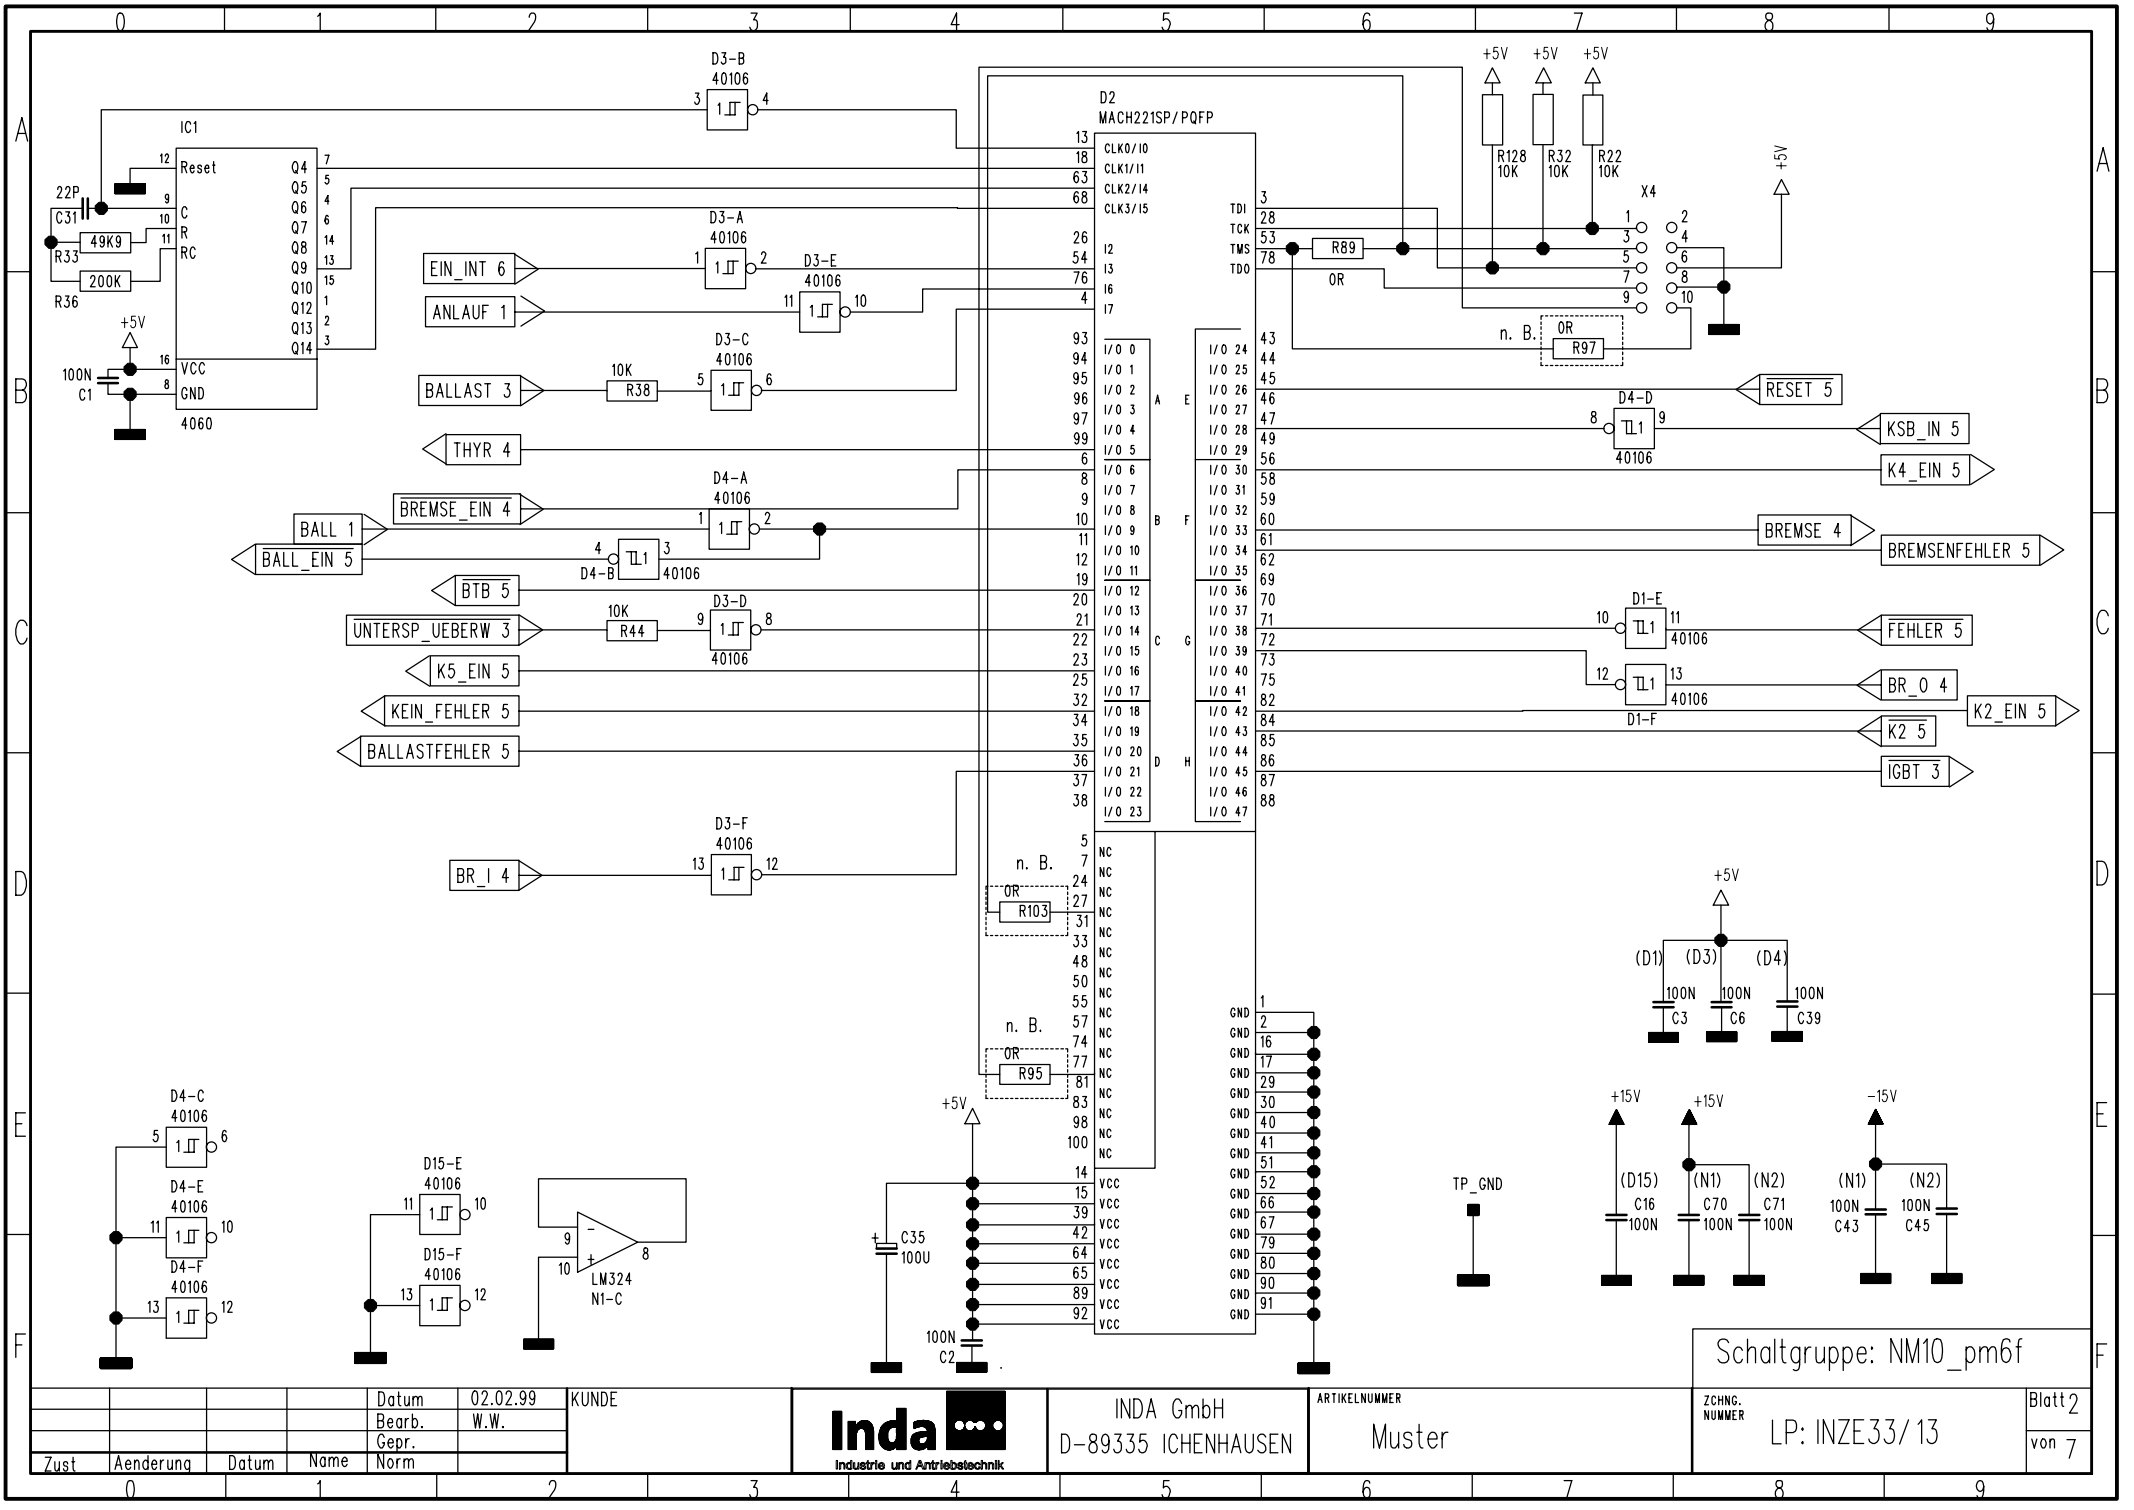

				Datum	02.02.99	KUNDE
				Bearb.	W.W.	
				Gepr.		
Zust	Aenderung	Datum	Name	Norm		



Inda
Industrie und Antriebstechnik


INDA GmbH
D-89335 ICHENHAUSEN

ARTIKELNUMMER
Muster

Schaltgruppe: NM10_pm6f

ZCHNG. NUMMER
LP: INZE33/13

Blatt 2
von 7

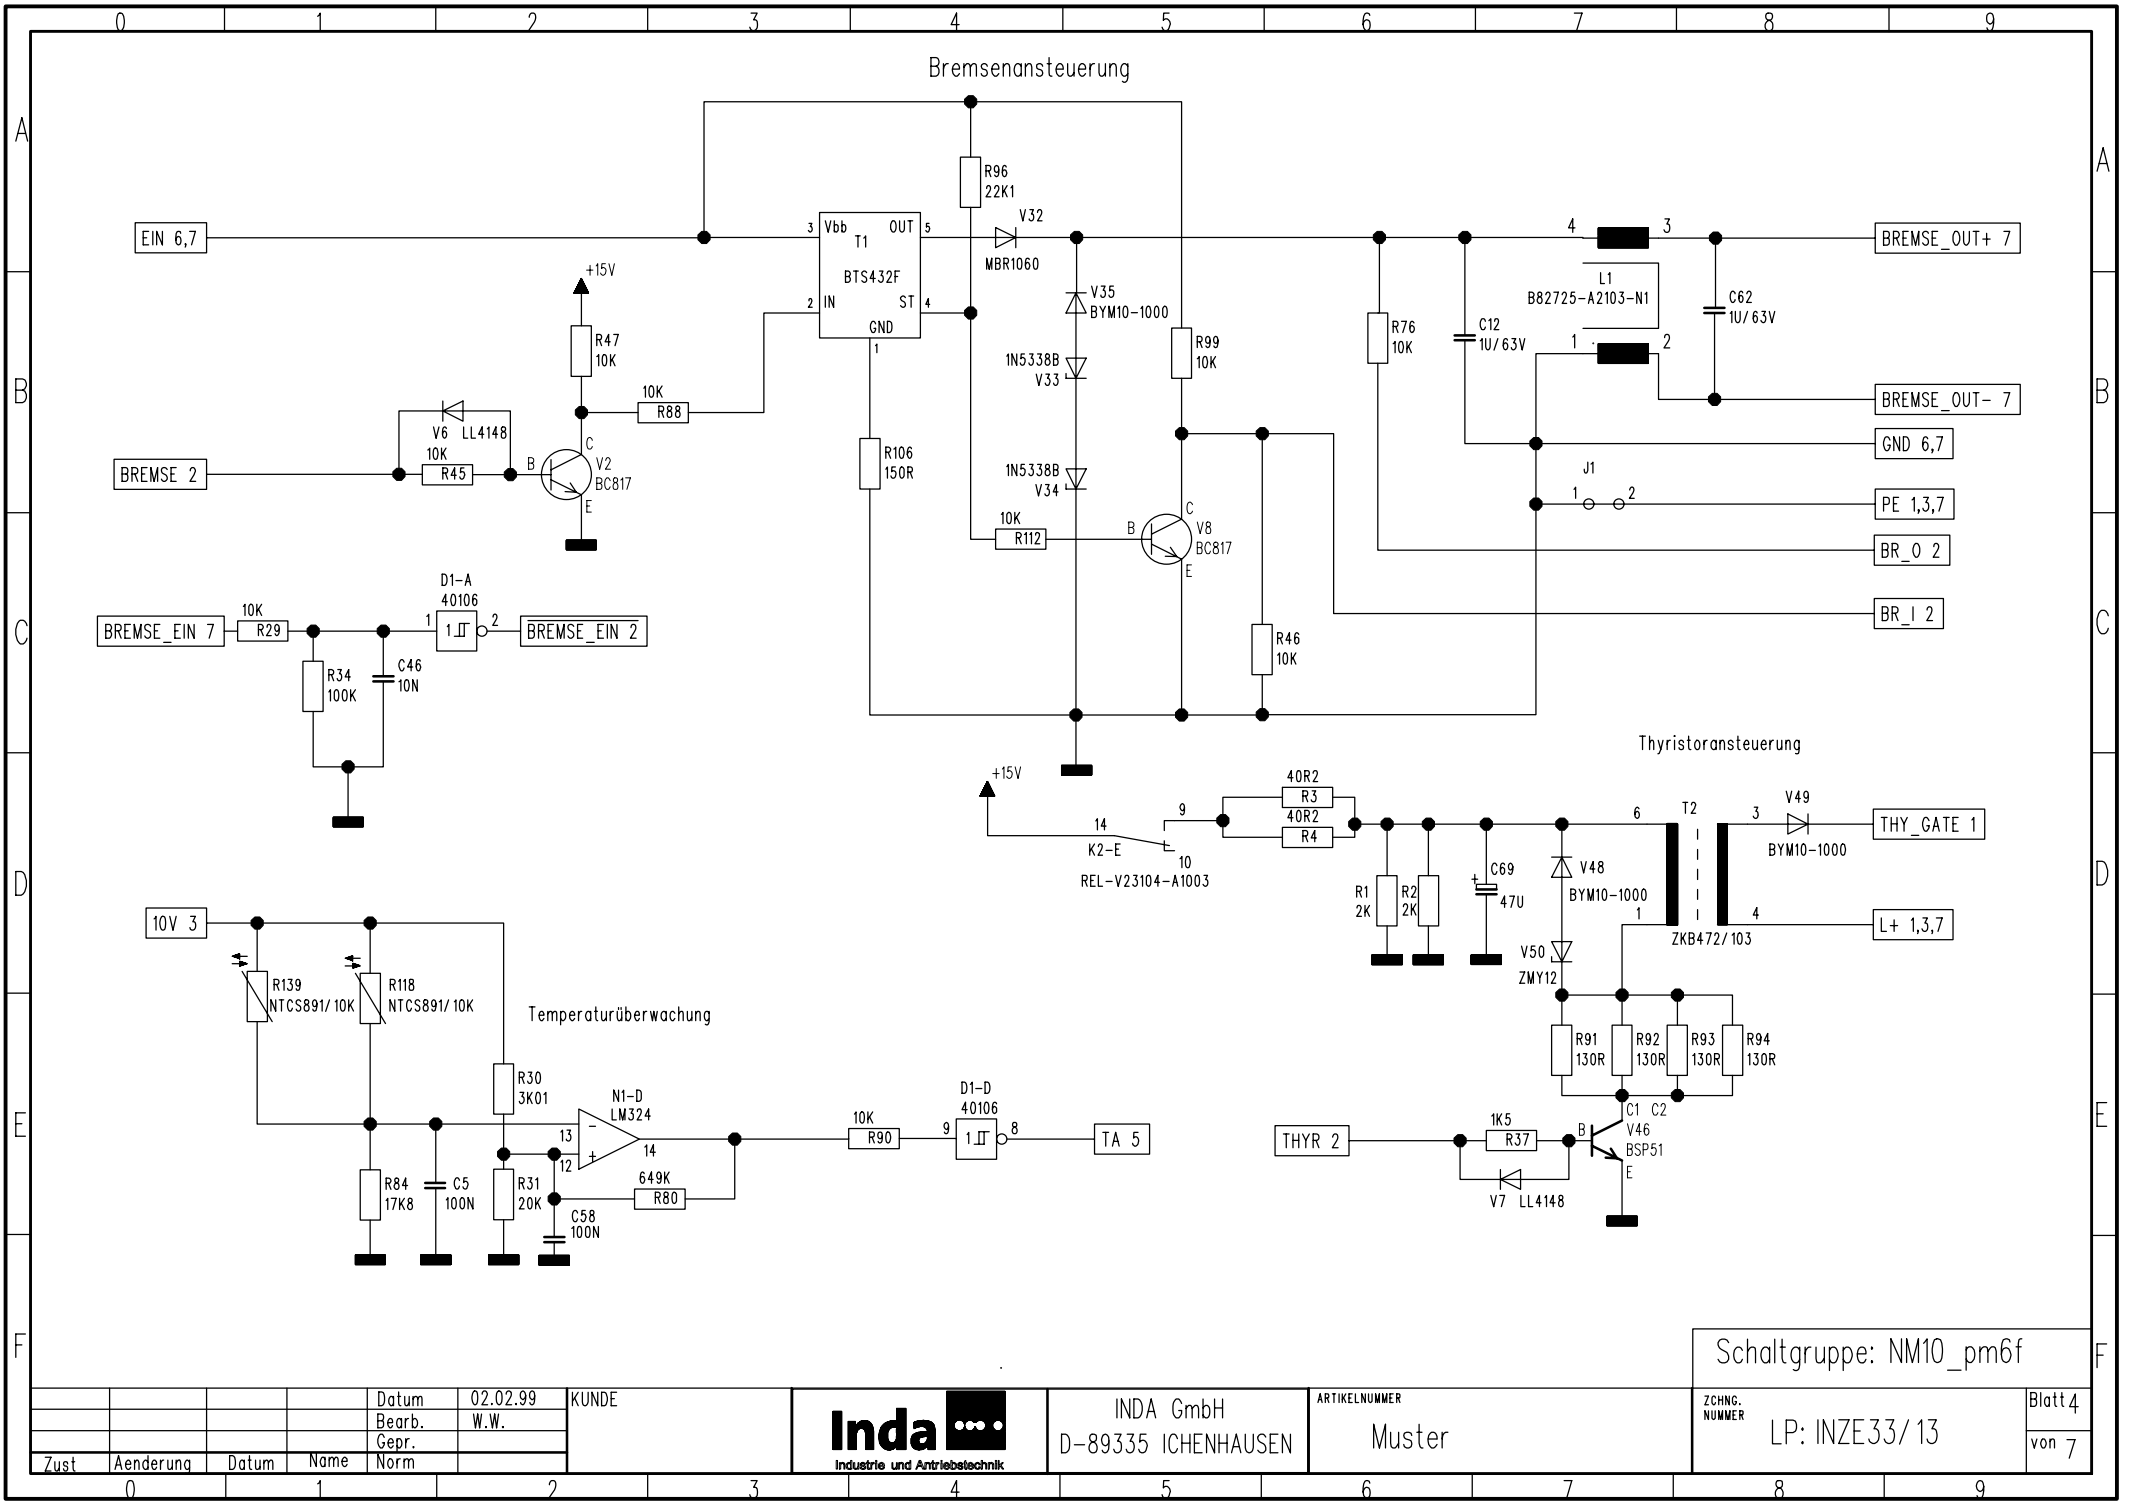

Schaltgruppe: NM10_pm6f

				Datum	02.02.99	KUNDE
				Bearb.	W.W.	
				Gepr.		
Zust	Aenderung	Datum	Name	Norm		


Inda
Industrie und Antriebstechnik


INDA GmbH
D-89335 ICHENHAUSEN

ARTIKELNUMMER
Muster

ZCHNG. NUMMER
LP: INZE33/13

Blatt 4
von 7

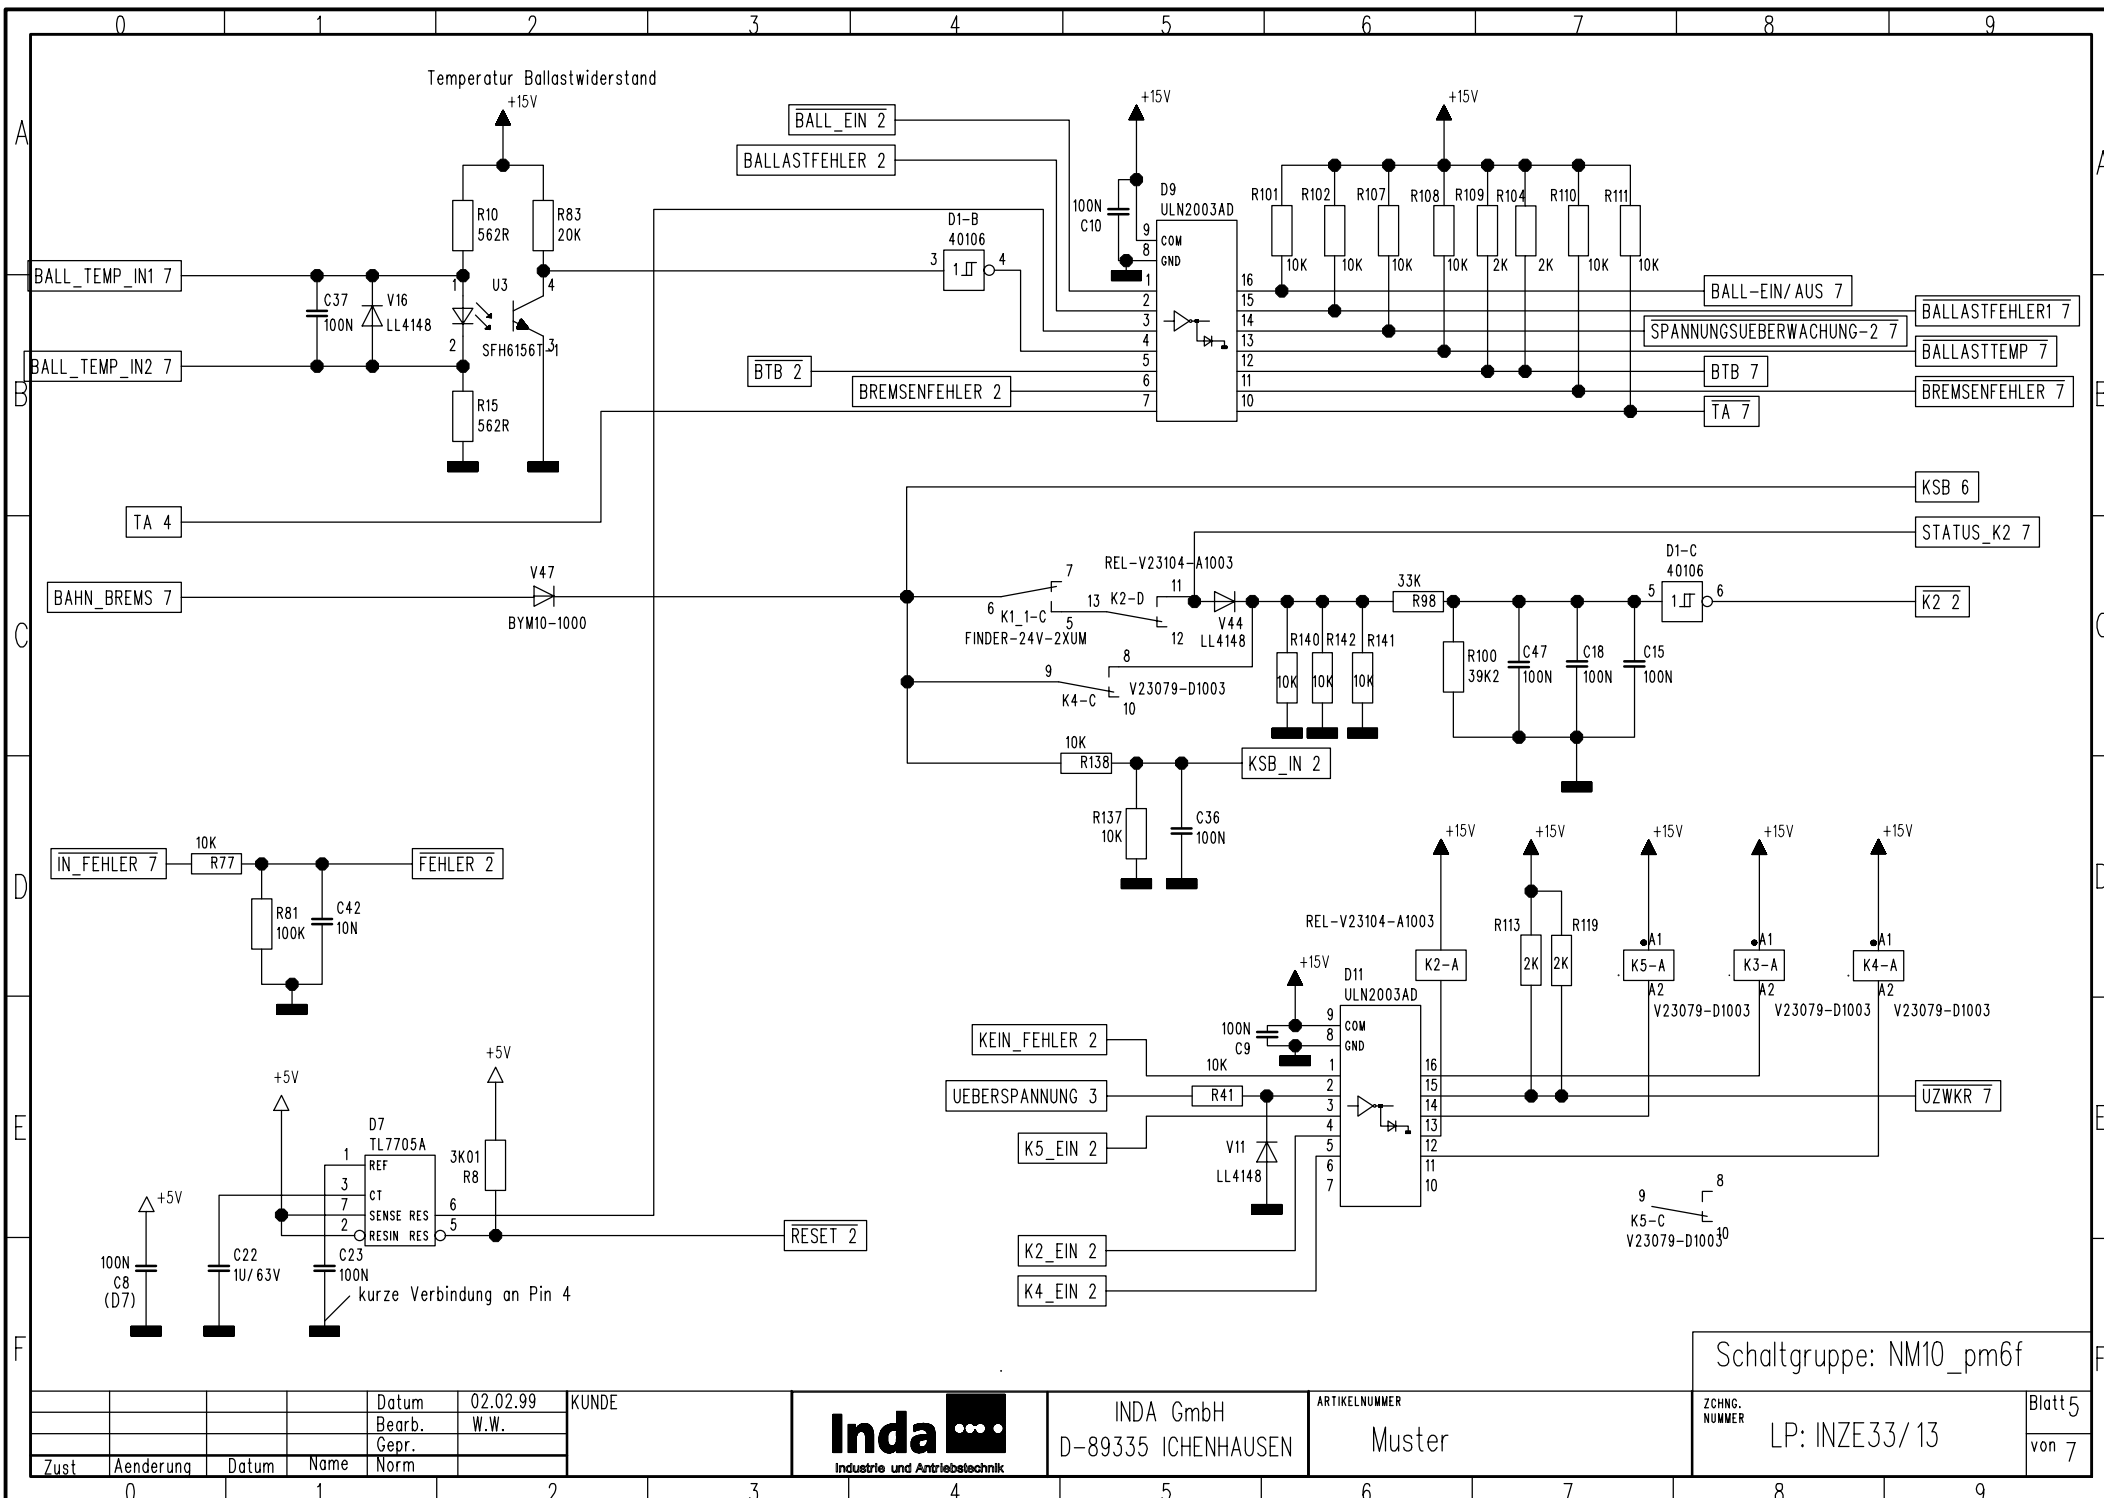

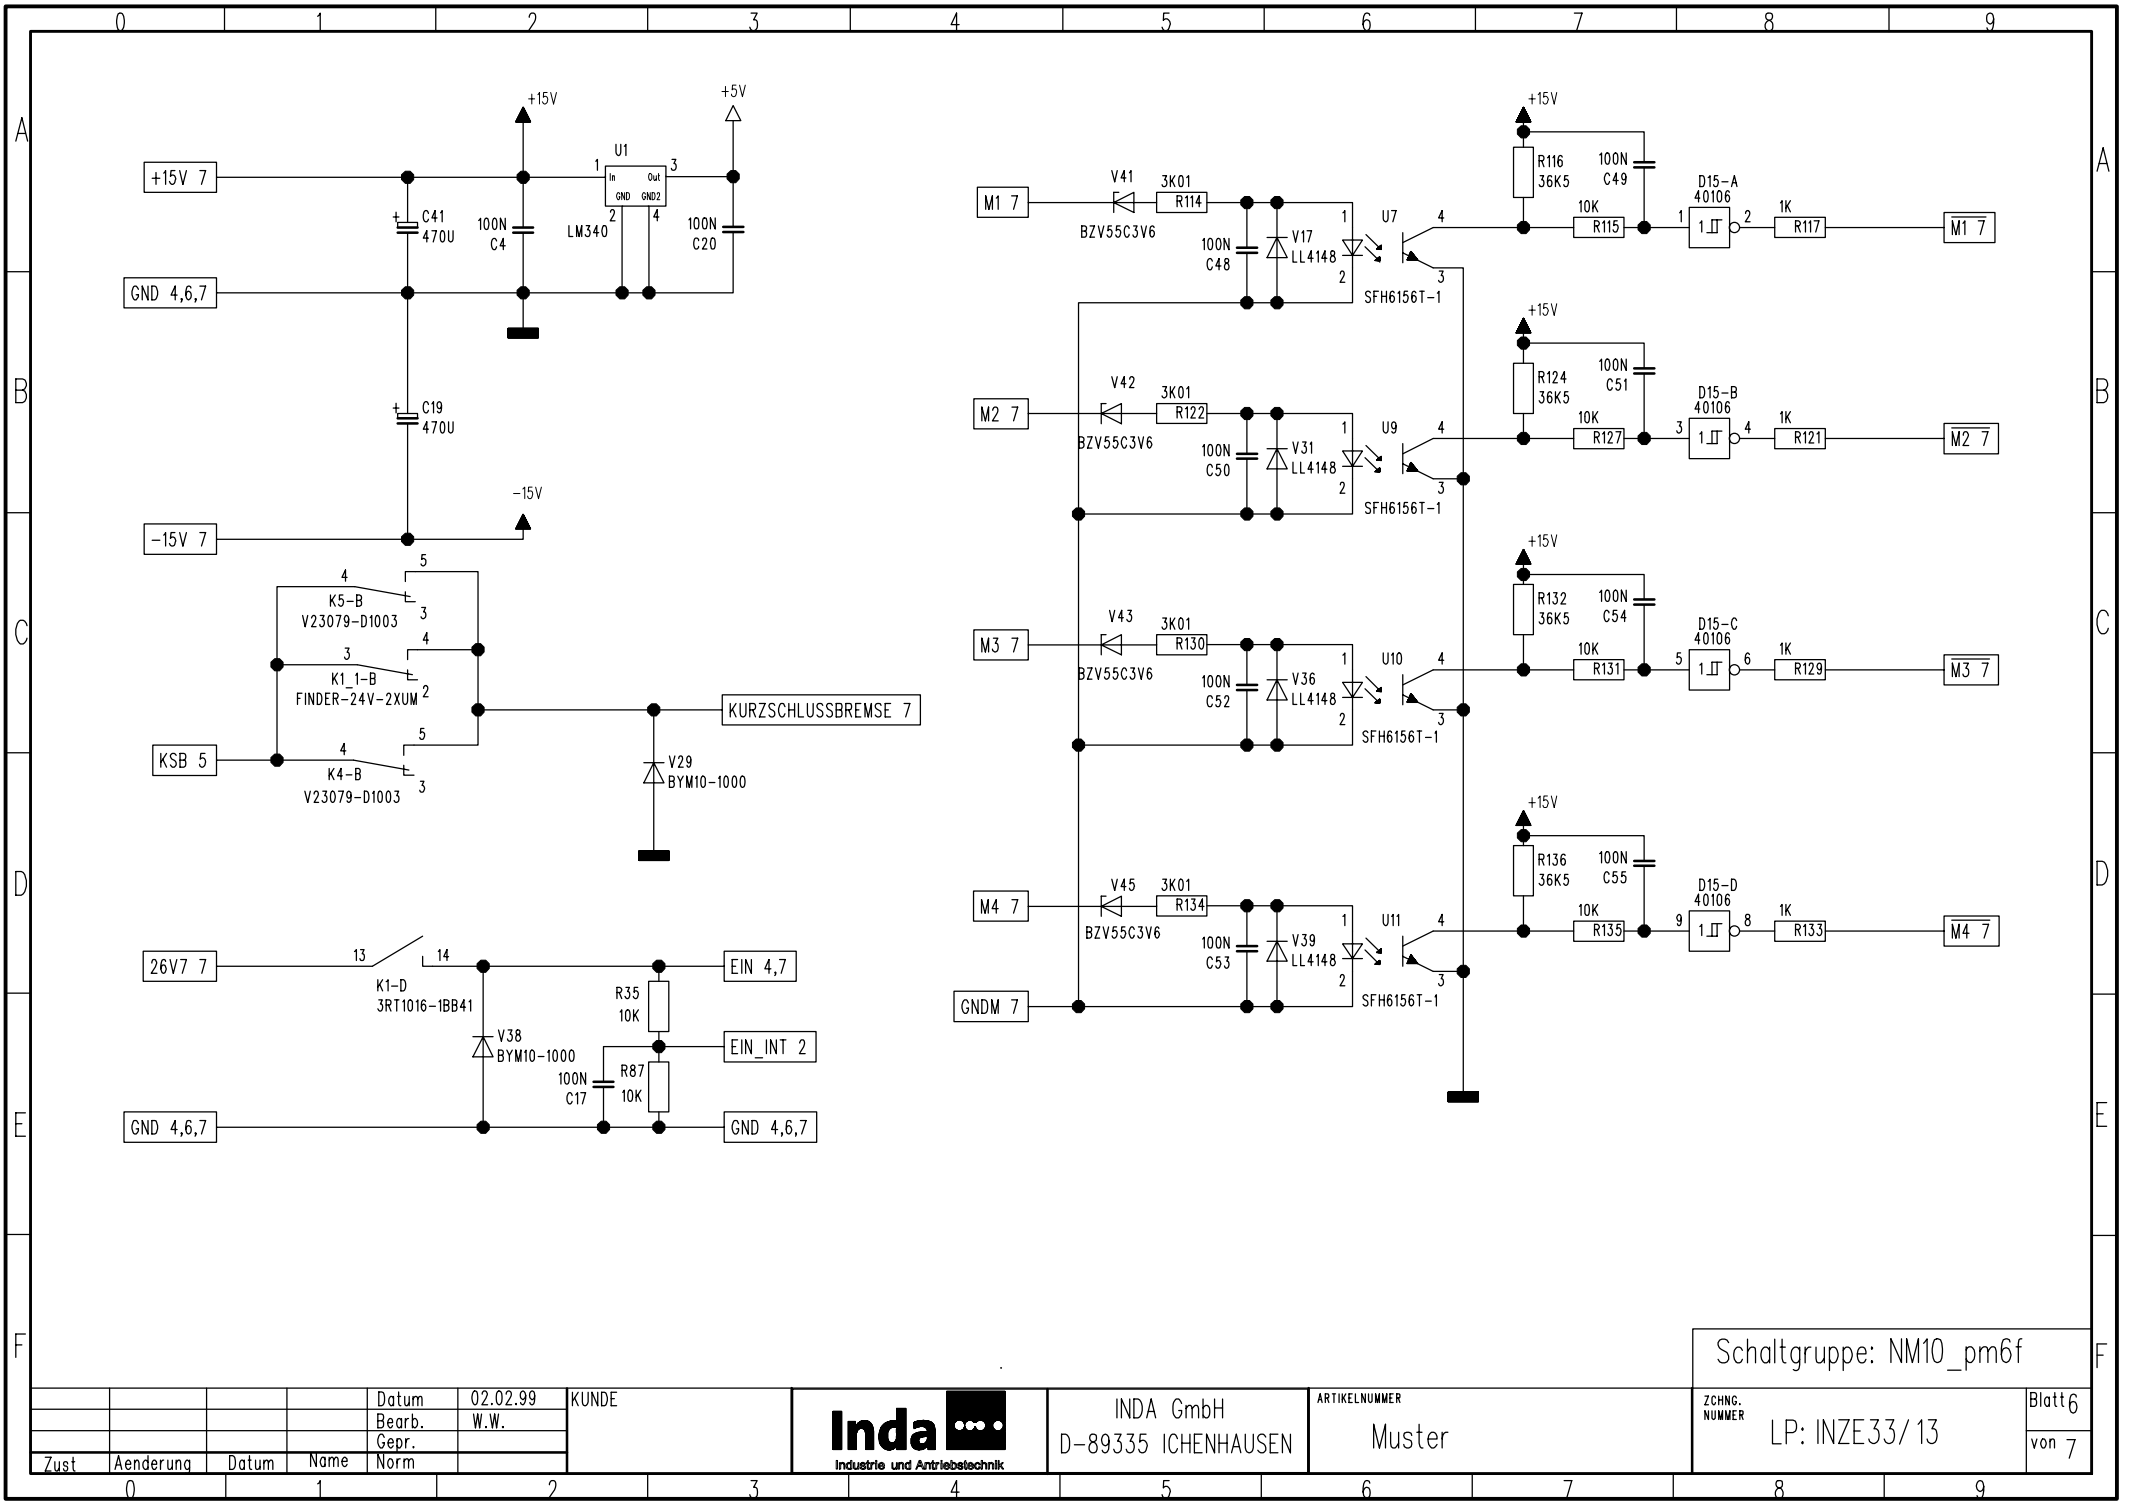

Schaltgruppe: NM10_pm6f

ZCHNG. LP: INZE33/13



Blatt 6 von 7

				Datum	02.02.99	KUNDE
				Bearb.	W.W.	
				Gepr.		
Zust	Aenderung	Datum	Name	Norm		



INDA GmbH
D-89335 ICHENHAUSEN

ARTIKELNUMMER
Muster

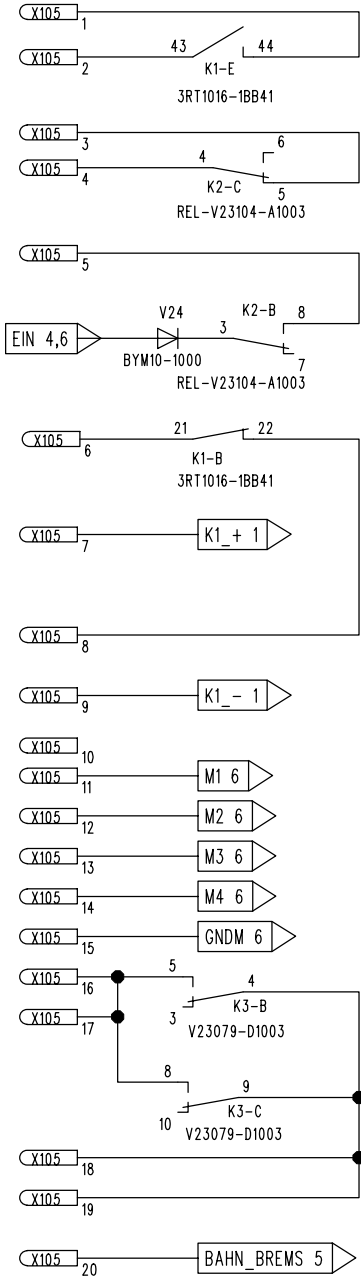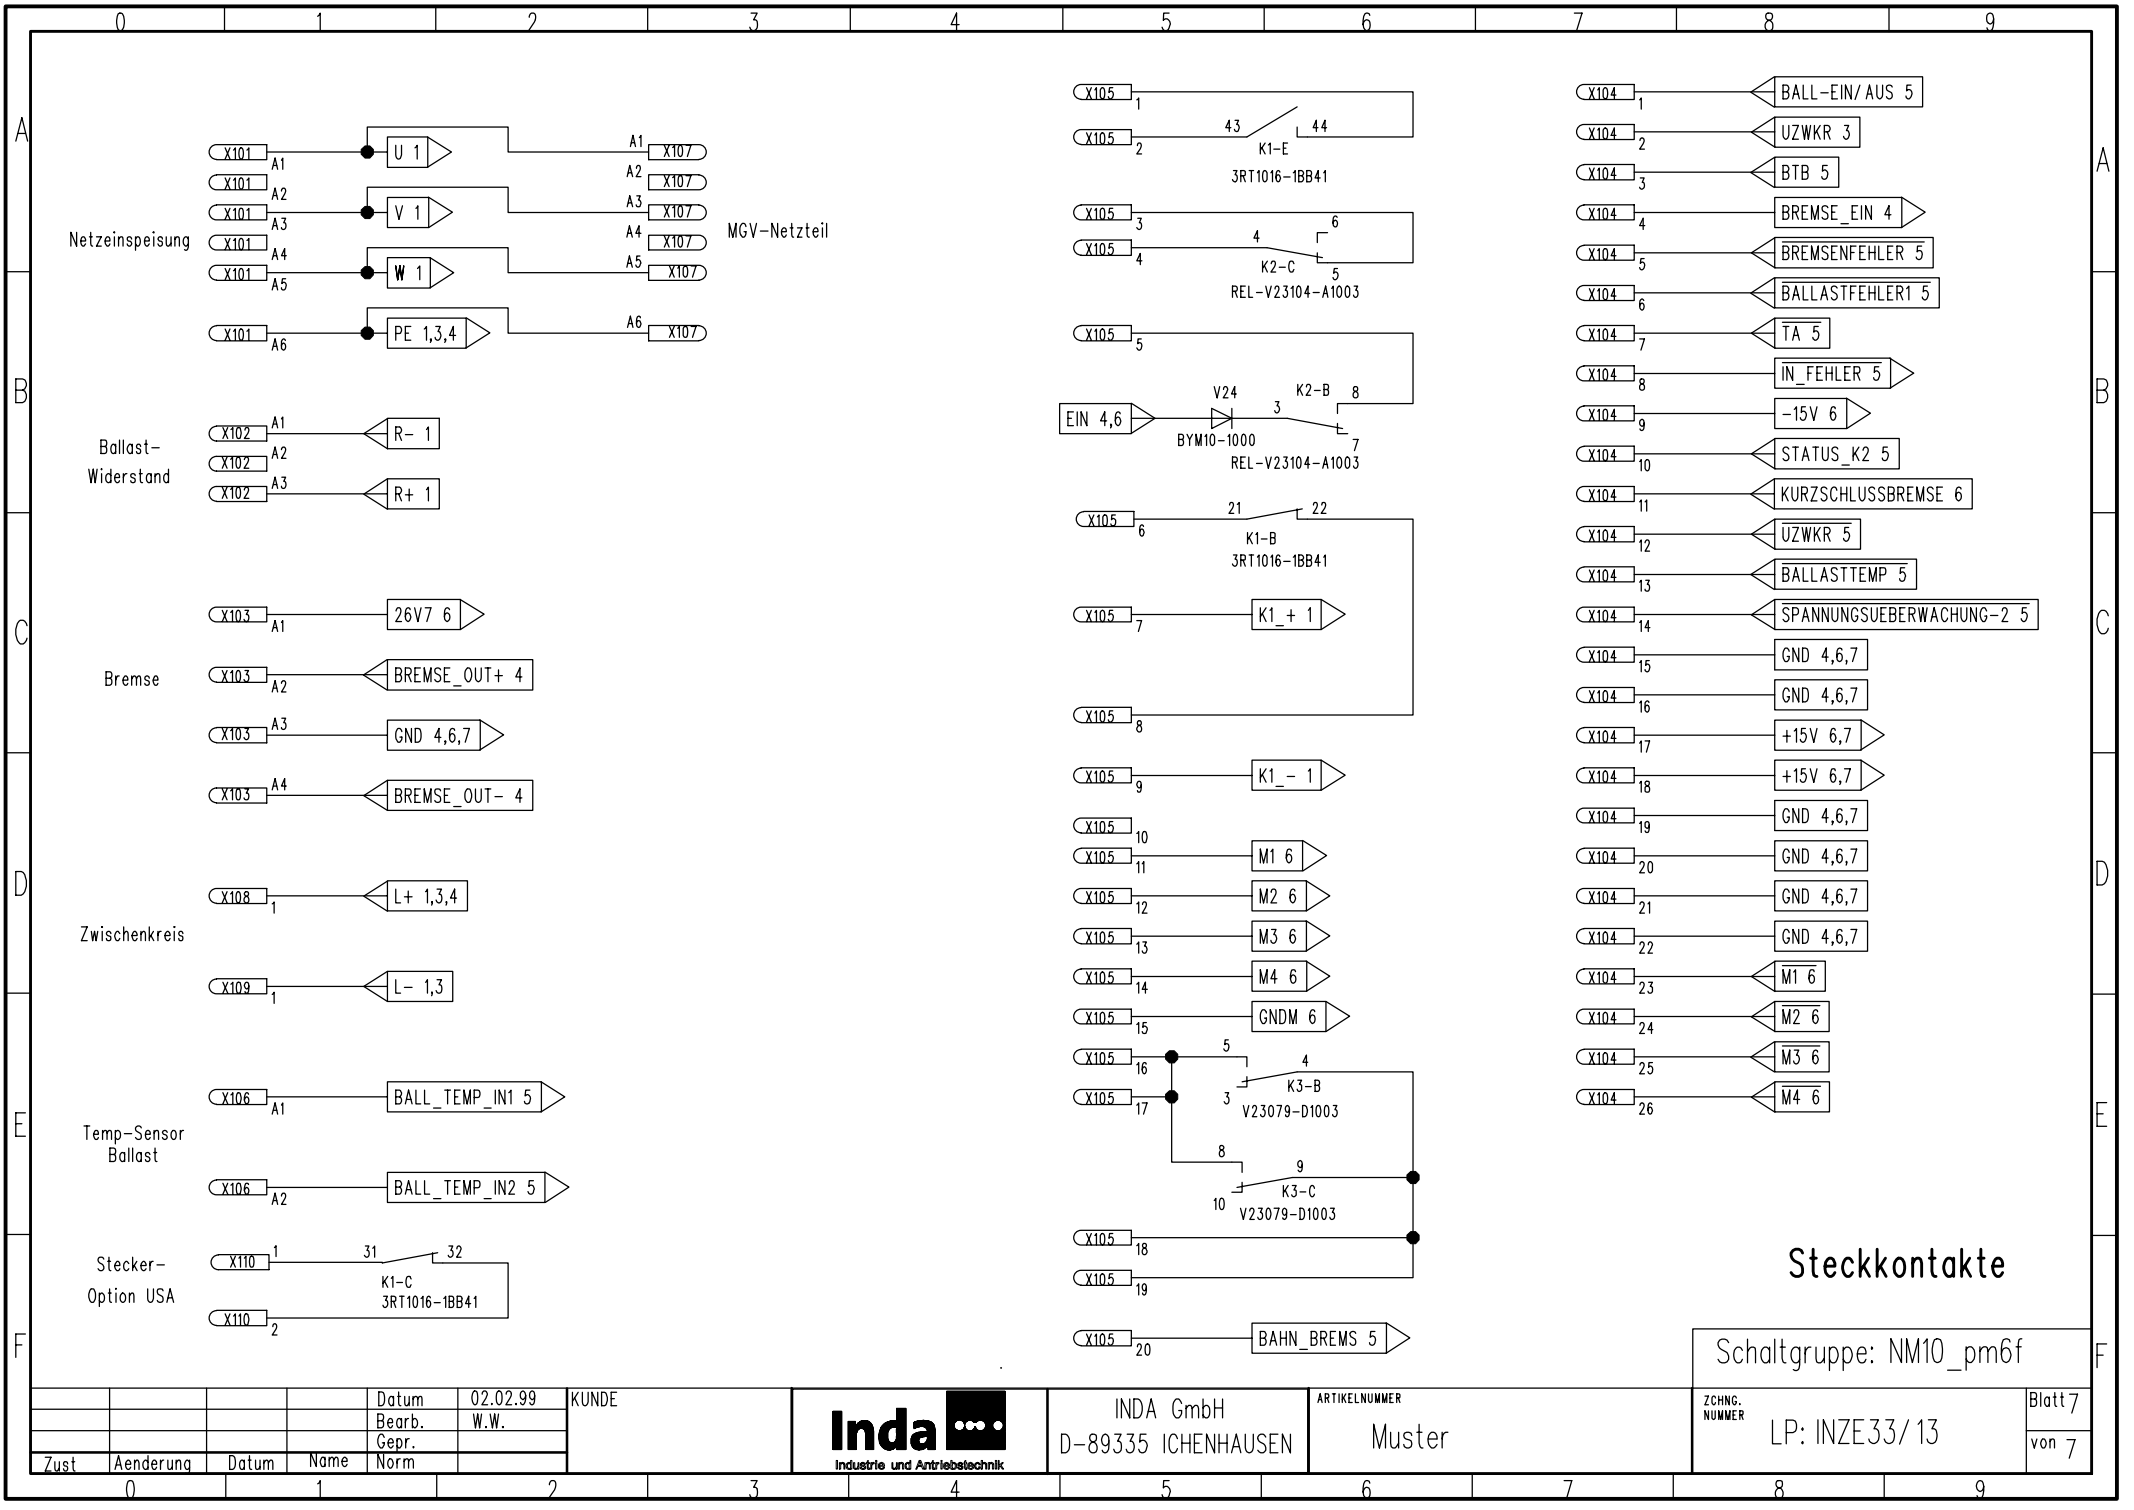

- X104 1 BALL-EIN/ AUS 5
- X104 2 UZWKR 3
- X104 3 BTB 5
- X104 4 BREMSE_EIN 4
- X104 5 BREMSENFEHLER 5
- X104 6 BALLASTFEHLER1 5
- X104 7 TA 5
- X104 8 IN_FEHLER 5
- X104 9 -15V 6
- X104 10 STATUS_K2 5
- X104 11 KURZSCHLUSSBREMSE 6
- X104 12 UZWKR 5
- X104 13 BALLASTTEMP 5
- X104 14 SPANNUNGSUEBERWACHUNG-2 5
- X104 15 GND 4,6,7
- X104 16 GND 4,6,7
- X104 17 +15V 6,7
- X104 18 +15V 6,7
- X104 19 GND 4,6,7
- X104 20 GND 4,6,7
- X104 21 GND 4,6,7
- X104 22 GND 4,6,7
- X104 23 M1 6
- X104 24 M2 6
- X104 25 M3 6
- X104 26 M4 6

Steckkontakte

Schaltgruppe: NM10_pm6f	
ZCHNG. NUMMER	Blatt 7
LP: INZE33/ 13	von 7

		Datum	02.02.99	KUNDE
		Bearb.	W.W.	
		Gepr.		
Zust	Aenderung	Datum	Name	Norm



Inda
Industrie und Antriebstechnik

INDA GmbH
D-89335 ICHENHAUSEN

ARTIKELNUMMER
Muster

ZCHNG. NUMMER
LP: INZE33/ 13

Blatt 7
von 7